


ŁAZIENKA - 1 PIĘTRO
Rzut sufitu

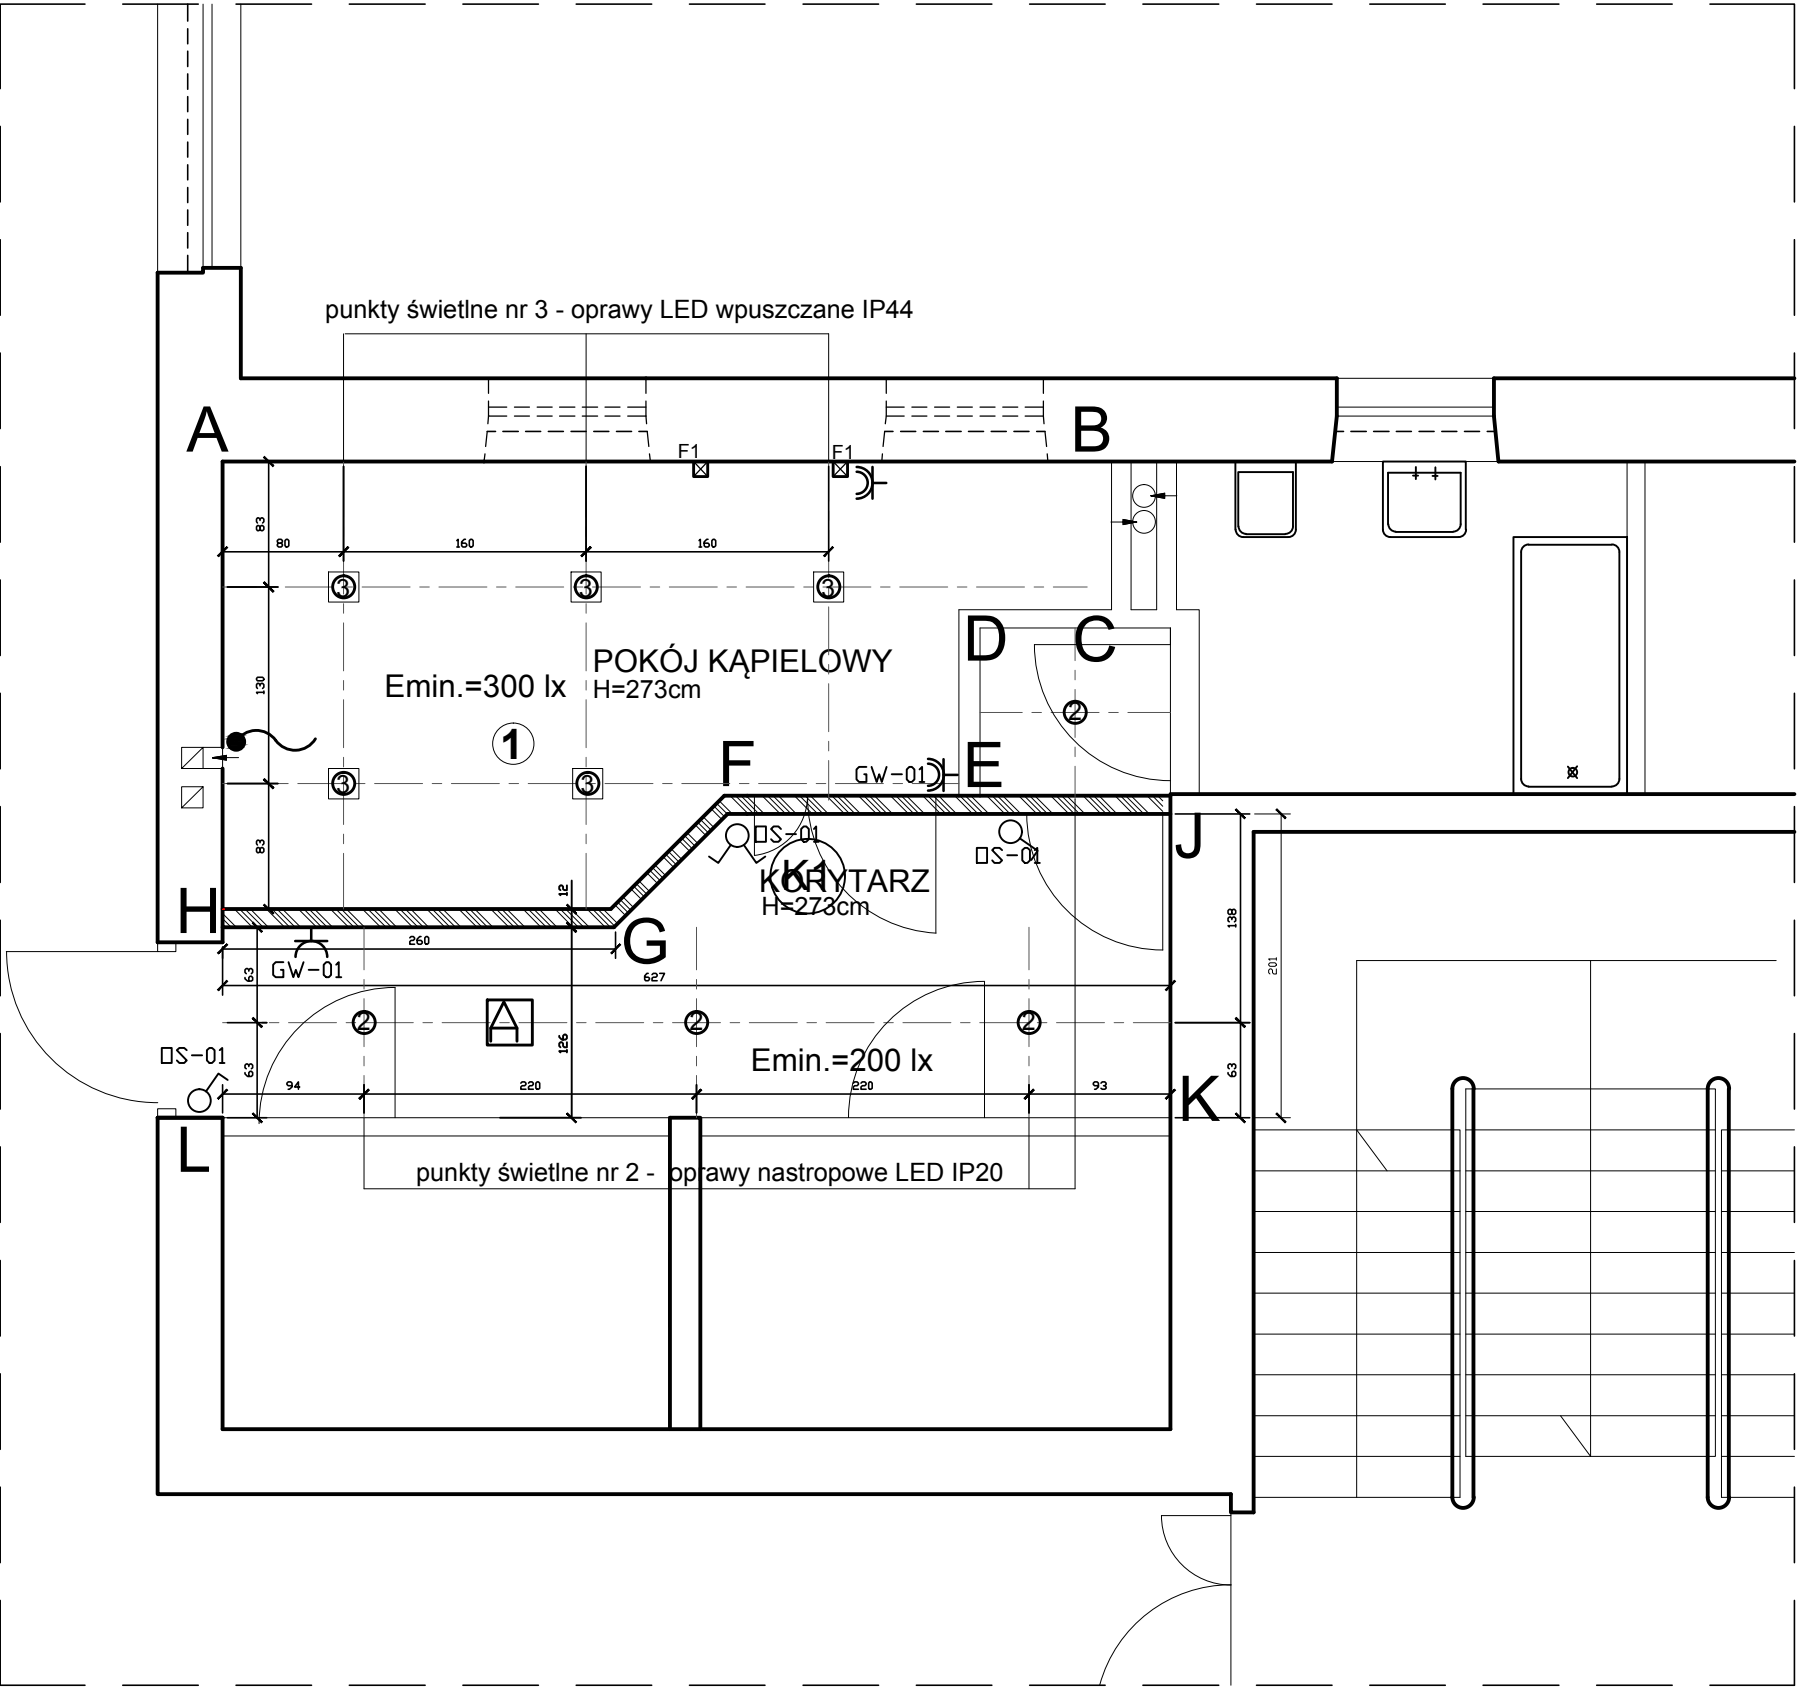

LEGENDA:

- Wypust oświetleniowy 2mb
- 1 Oprawa nastropowa LED 3300lm, IP20
- 2 Oprawa nastropowa LED 3000lm, IP20
- 3 Oprawa wpuszczana LED 3000lm, IP44
- F1 4 Oprawa naścienna LED 2x300lm, IP44
- 5 Oprawa wisząca architekt. LED 1000lm, IP20
- H1 4 Oprawa oświetlenia nocnego LED 50lm, IP20
- A Oprawa awaryjna LED, 3W
- Łącznik oświetlenowy h=1,25m
- Emin=300lx Wymagane min. natężenie oświetlenia
- 230V Gniazdo 230V
- 230V hermetyczne Gniazdo 230V hermetyczne

Uwagi:

Niniejszy projekt należy realizować
z uwzględnieniem projektów branżowych

AKWADRAT Studio ANNA WOŹNIAK Architektura i Wnętrza

biuro: Łódź, ul. A. Struga 16, lok. 203/4, II p., mobile 666 021 135 www.akwadratstudio.com

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI"

POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ OBIEKTU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

adres inwestycji: Łódź, ul. Brzezińska 230, dz. nr 284/11, obr. W-45

faza projektu projekt wykonawczy aranżacji wnętrz

projektant arch. ANNA WOŹNIAK

RYS NR

branża architektura

upr. nr : 200/87/WŁ

11

tytuł rysunku ŁAZIENKA 1 - I piętro - rzut sufitu (oświetlenie)

listopad
2016

1:50