


ŁAZIENKA - 2 PIĘTRO  
Rzut sufitu

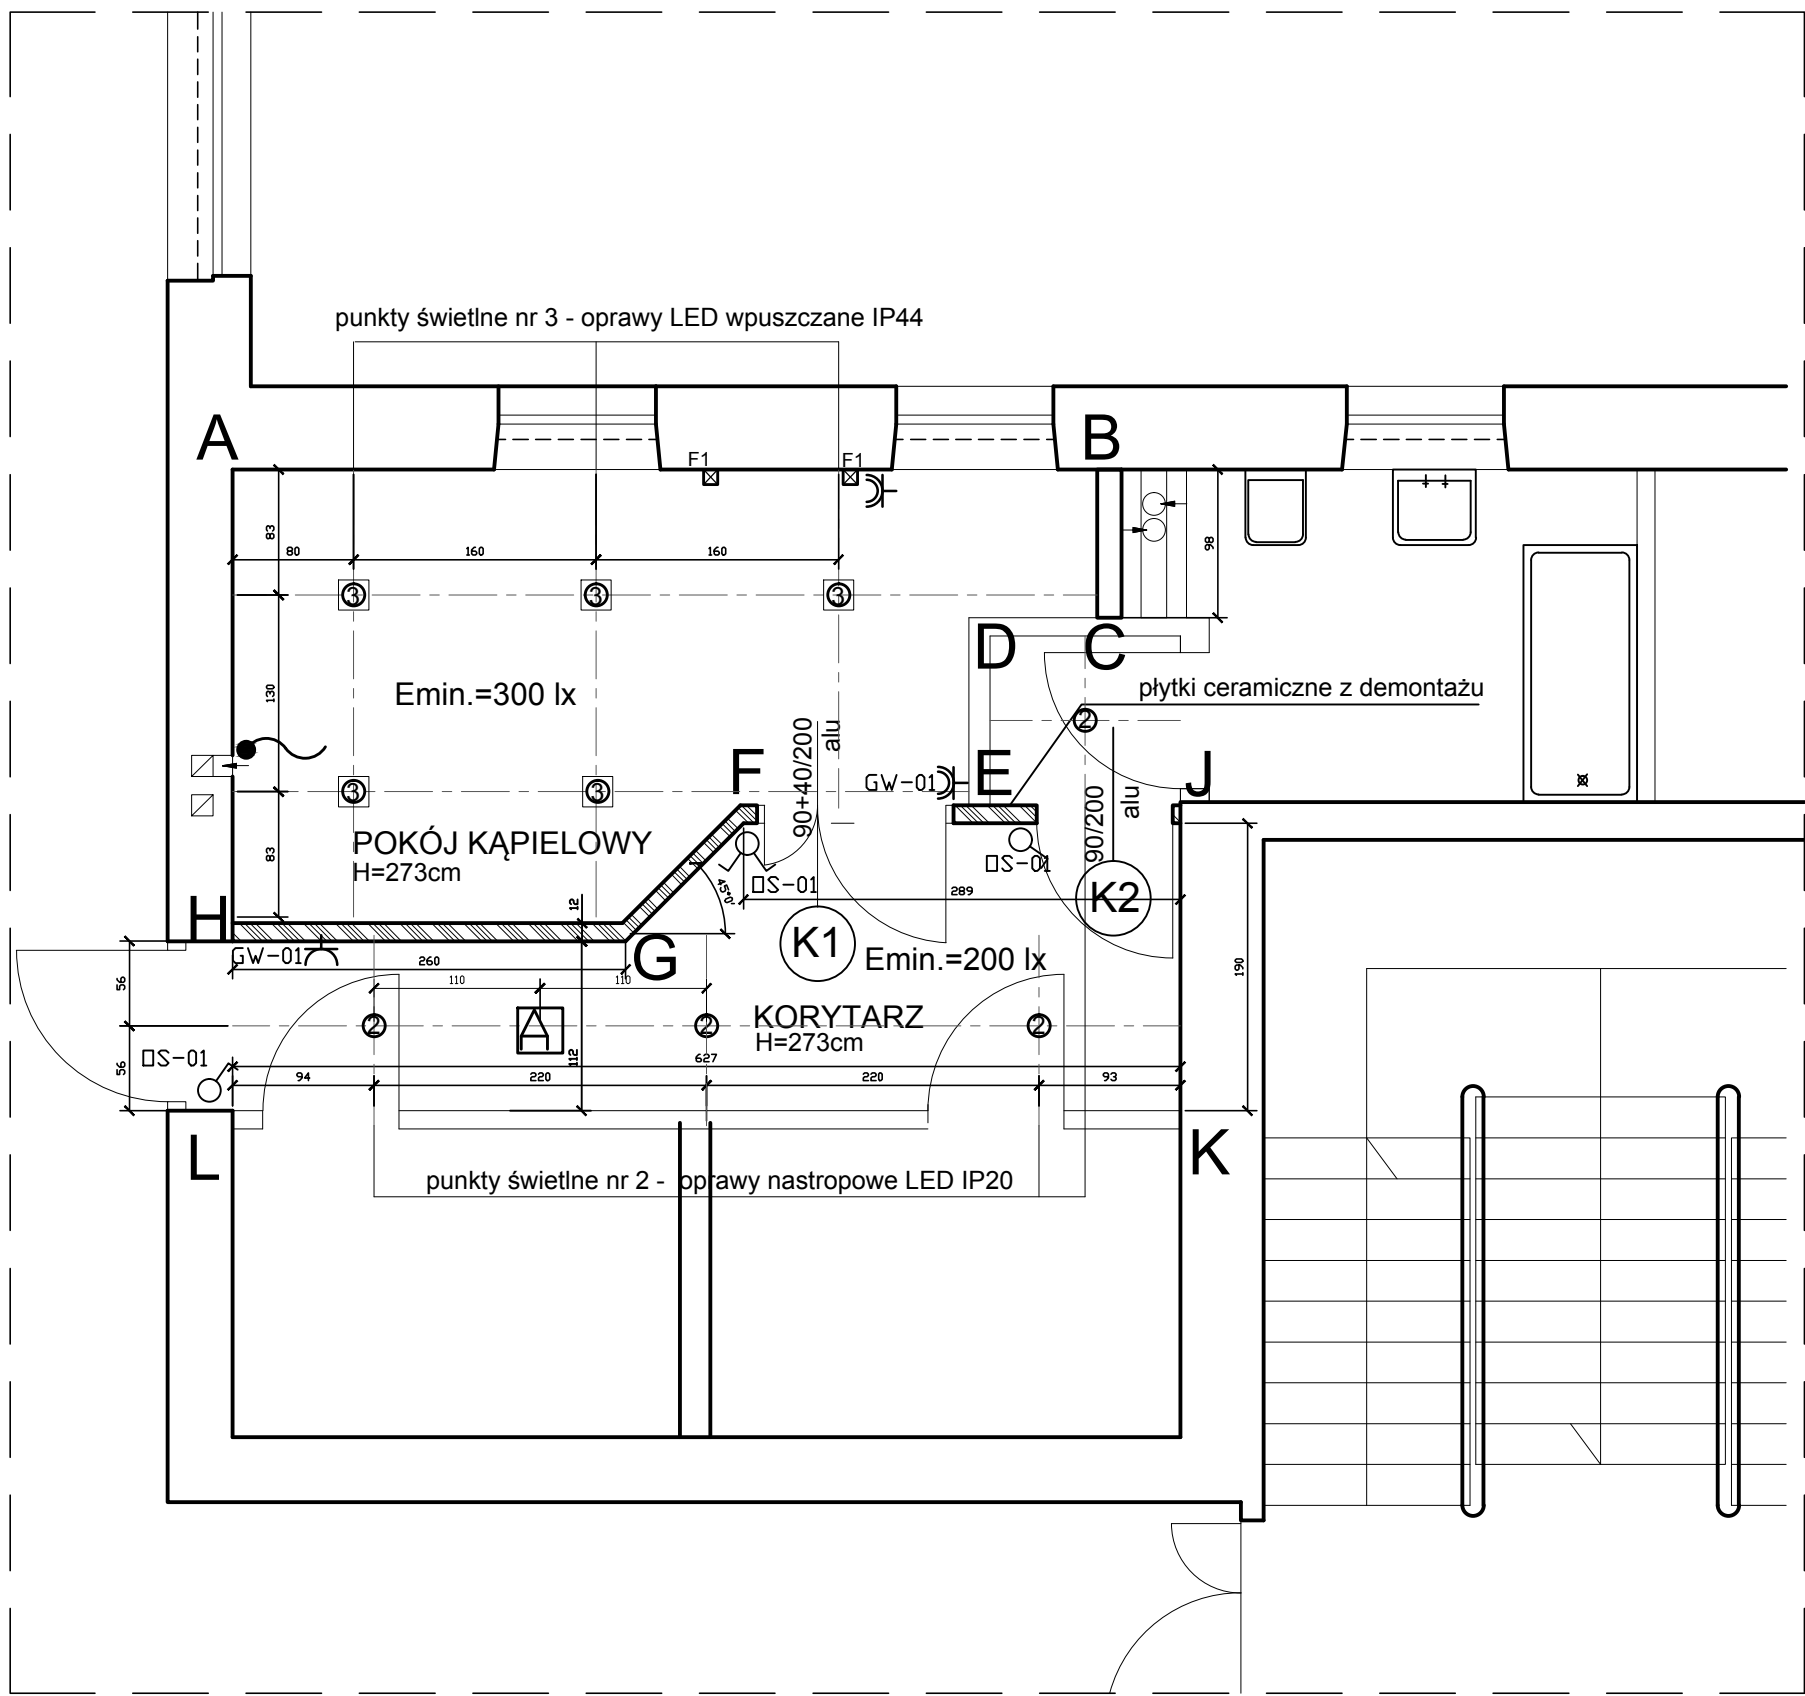

LEGENDA:

- Wypust oświetleniowy 2mb
- ① Oprawa nastropowa LED 3300lm, IP20
- ② Oprawa nastropowa LED 3000lm, IP20
- ③ Oprawa wpuszczana LED 3000lm, IP44
- F1 ❏ Oprawa naścienna LED 2x300lm, IP44
- ⑤ Oprawa wisząca architekt. LED 1000lm, IP20
- H1 ❏ Oprawa oświetlenia nocnego LED 50lm, IP20
- ❏ Oprawa awaryjna LED, 3W
- Łącznik oświetlenowy h=1,25m
- Emin=300lx Wymagane min. natężenie oświetlenia
- ⌘ Gniazdo 230V
- ⌘ Gniazdo 230V hermetyczne

Uwagi:  
Niniejszy projekt należy realizować  
z uwzględnieniem projektów branżowych

AKWADRAT Studio ANNA WOŹNIAK Architektura i Wnętrza

biuro: Łódź, ul. A. Struga 16, lok. 203/4, II p., mobile 666 021 135 www.akwadratstudio.com

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI"

POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ OBIEKTU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

adres inwestycji: Łódź, ul. Brzezińska 230, dz. nr 284/11, obr. W-45

faza projektu: projekt wykonawczy aranżacji wnętrz

branża: architektura

tytuł rysunku: ŁAZIENKA 2 - II piętro - rzut sufitu (oświetlenie)

projektant: arch. ANNA WOŹNIAK

upr. nr: 200/87/WŁ

RYS NR

15

listopad  
2016

1:50